

美しい街・美しい日本をささえる

B-3級/30kW(40PS)

# トーハツ 小型 消防ポンプ

V55BS

V55B

■自治省・消防庁防災まちづくり事業適合品 ■自治省・消防庁消防施設整備費補助事業適合品(国庫補助) ■日本消防検定協会受託試験品

消火へ猛ダッシュ、空冷・分離給油式。



## 性能が際立つ新機構システム

オートチョーク始動



●コツのいらない楽々始動。

分離給油システム



●ガソリンとオイルを別々に供給。常に理想的な混合比でエンジン快調。

オイルレス真空ポンプ  
(オプション)



●潤滑油の給油メンテナンスが一切不要。



トーハツ株式会社

# 長時間運転へ深まる信頼度、 オートチョーク始動・分離給油式空冷エンジン搭載。


## (トーハツならではの6大特徴)

### オートチョーク始動

簡単操作・最短時間で始動は完璧。緊急時の信頼度と機動力が大幅にアップしました。

### 分離給油システム

スロットルダイヤルの開閉度に応じてオイル混合比を50:1から100:1まで自動制御。このため常に最適混合比でエンジンは快調を保ちます。

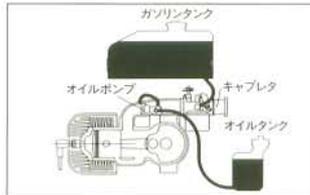

### オイルレス真空ポンプ

メンテナンスフリーの無給油式です。オイル排出による環境汚染もありません。(オプション)

### 新型メカニカルシール装着



ポンプ部に気密性に富んだ新型メカニカルシールを装着。空運転時の発熱を防ぎ、耐久性が一段と向上しました。

### 高出力の空冷エンジン

冷却効果の高い軸流ファン式高出力空冷エンジンを搭載。消火へ優れたダッシュ力です。

### 大型オイルタンク

1回の給油(2ℓ)で約6時間の規格放水運転を可能にしました。大規模火災にも充分対応します。

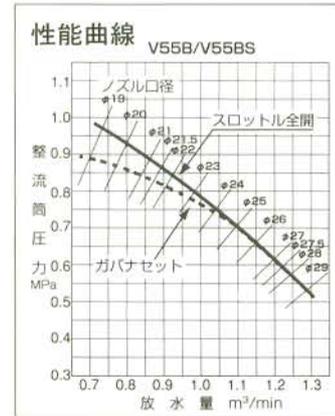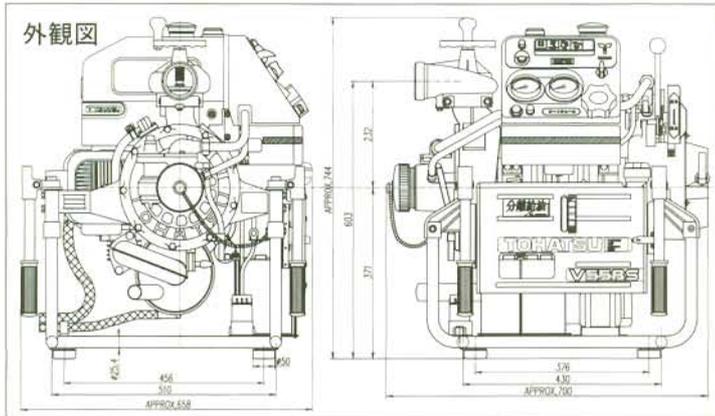

## データシート

総合呼称	V55B型、V55BS型	
検定級別	B-3級	
届出番号	P1054003	
エンジン関係	形式	横形2気筒空冷2サイクル
	型式	2T72E
	内径×行程×気筒	72mm×68mm×2
	総排気量	554mL
	出力(検定)	30kw (21kw)
	タンク容量・消費量	約11ℓ・約12ℓ/h (規格放水時)
	点火方式	C.D.イグニッション式
	潤滑方式	分離給油式
始動方式	リコイルスターク式 (セルスターク式)	
チョーク方式	オートチョーク	

ポンプ関係	形式	片吸込高圧1段タービンポンプ	
	口径	吸水側	呼び75
		吐出側	呼び65
	ノズル口径	規格	27.5mm
		高圧	21.5mm
	ポンプ回転速度	規格	4200rpm
		高圧	4600rpm
	水量	規格	1.18m³/min・0.55MPa
		高圧	0.86m³/min・0.8MPa
	真空ポンプ	構造	四翼偏心ロータリ式
真空性能		最大吸水高さ 約9m	
総合	全長×全幅×全高	約700mm×約658mm×約744mm	
	乾燥質量	約83kg (約92kg)	
	照明装置	投光器 12V35W 蓄電池容量 21Ah/5h	

※〔 〕内はV55BS型(セル付)を示します。●仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

## トーハツ株式会社

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-9 ☎(03)3966-3111ℎ FAX(03)3969-7885  
 福岡営業所 〒812-0051 福岡市東区箱崎埠頭3-1-20 ☎(092)632-3015ℎ FAX(092)632-3338  
 大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 ☎(06)6358-2971ℎ FAX(06)6358-3176  
 高知出張所 〒780-8008 高知市潮新町2-13-25 ☎(0888)33-1717ℎ FAX(0888)33-1779  
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音3-1-30 ☎(082)291-8871ℎ FAX(082)291-8950  
 名古屋営業所 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1-205 ☎(052)807-2011ℎ FAX(052)807-2015  
 豊橋出張所 〒440-0802 豊橋市殿治町80 ☎(0532)54-5551ℎ FAX(0532)54-5552  
 東京営業所 〒174-0056 東京都板橋区志村3-29-4 ☎(03)3966-2222ℎ FAX(03)3966-0090  
 仙台営業所 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 ☎(022)306-9131ℎ FAX(022)306-9134  
 札幌営業所 〒060-0031 札幌市中央区北一条東11丁目22-41 ☎(011)241-8301ℎ FAX(011)241-8303  
 函館駐在事務所 〒040-0061 函館市海岸町12-13 フィア海岸町505号 ☎(0138)45-3873 FAX(0138)45-3873  
 パーツセンター 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 ☎(03)3966-7745ℎ FAX(03)3966-2256

■可搬消防ポンプの整備は信頼ある資格者が行いましょう。

営業品目 / ●消防ポンプ ●防災システム ●避難器具 ●ジェット揚水ポンプ  
 ●船外機 ●プレジャーボート ●和船 ●輸送用冷凍装置

