


逃し弁付き中継媒介金具「コワレンゾー」取付要領

中継送水時に、可搬消防ポンプに加わる過大圧力を検知し、安全弁によって圧力変動が開放され、水が放出されることにより可搬消防ポンプと消防ホースを守ります。
可搬消防ポンプの吸水口に0.2MPa以上の圧力が加わると、内蔵のリリース弁が自動的に作動し、水が放出されます。0.6MPa以上の高圧では、約700L/minの水が放出されます。

- 中継媒介金具「コワレンゾー」には付属品が同梱されていますので、全て揃っているか確認して下さい。
 - 中継媒介金具「コワレンゾー」本体
 - ホースクランプ
 - ホース
 - ホースキャッチ
 - パイプバンド(ボルト2本、ナット2個)
 - 逃し弁付き中継媒介金具「コワレンゾー」取付要領 (本紙)
- 最初にホースキャッチ④とパイプバンド⑤を下の写真を参照し取付けて下さい。
- 中継媒介金具「コワレンゾー」本体①の排水口にホース③を差込み、ホースクランプ②で確実に締付けて下さい。
- 中継媒介金具「コワレンゾー」本体①をポンプ給水口にに取り付け、ホース③の先端をホースキャッチに押し込んで下さい。その際に、マフラとホースが干渉しないよう注意して下さい。

【取付け推奨例】VF53/63ASシリーズ

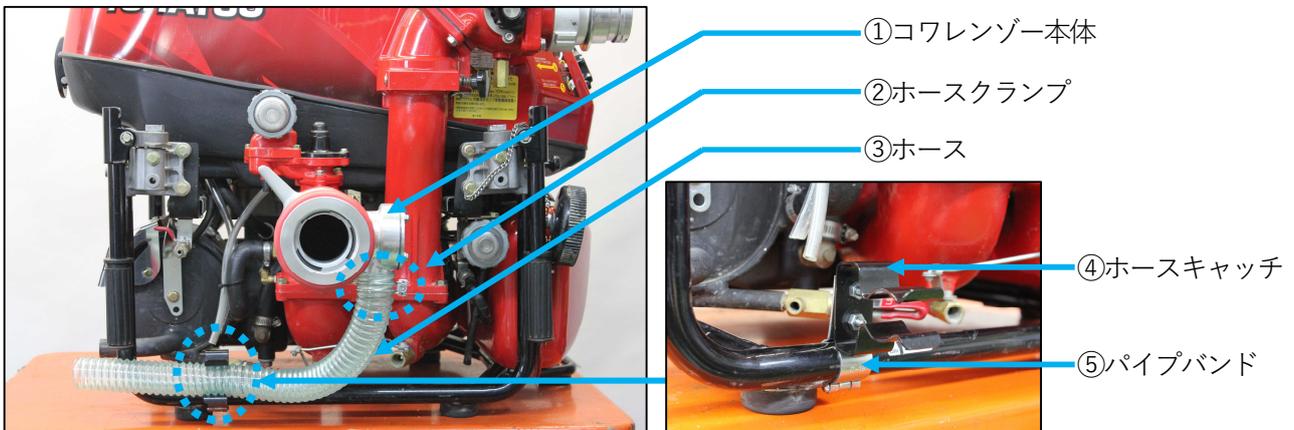

【取付け推奨例】VCシリーズ

