

B-2 級

総務省消防庁 防災基盤整備事業適合品  
緊急防災・減災事業費対象品  
日本消防検定協会受託評価品



# VC72BS

シンプルな構造で  
使い勝手がよくハイパワー



# VC72BS B-2 級



冷却水還流装置により排水で足元が汚れることなく利用できます。  
ハイパワーでありながら扱いやすく、コストパフォーマンスに優れるため、  
消防団はもちろん事業所の自衛消防組織用として最適です。

乾燥質量

85kg


真空性能

9m


## VC72BS

| 級 別     |                   |     | B-2 級 (届出番号 P1048001)              |
|---------|-------------------|-----|------------------------------------|
| エンジン    | 形 式               |     | 横型 2 気筒 水冷 2 ストロークガソリン (冷却水還流式)    |
|         | 内径 x 行程           |     | 76mm x 68mm                        |
|         | 総排気量              |     | 617mL                              |
|         | 検定出力              |     | 30kW                               |
|         | 燃料タンク容量・燃料消費量     |     | 約 18 L・約 12 L / h (規格放水時)          |
|         | オイルタンク容量          |     | 約 1.6 L                            |
|         | 始動方式              |     | セルスタータ式／リコイルスタータ式                  |
| ポンプ     | 口 径               | 吸水側 | 消防用ネジ式結合金具 (呼び 75)                 |
|         |                   | 吐出側 | 消防用ネジ式結合金具 (呼び 65)                 |
|         | ノズル口径             | 規 格 | 27mm                               |
|         |                   | 高 圧 | 20.5mm                             |
|         | ポンプ回転速度           | 規 格 | 4,350r/min                         |
|         |                   | 高 圧 | 4,750r/min                         |
|         | 水量/圧力             | 規 格 | 1.29 m <sup>3</sup> / min, 0.70MPa |
|         |                   | 高 圧 | 0.88 m <sup>3</sup> / min, 1.00MPa |
|         | 真空性能              |     | 約 9m                               |
|         | 寸法 (全長 × 全幅 × 全高) |     |                                    |
| 乾燥質量    |                   |     | 約 85 k g                           |
| バッテリー容量 |                   |     | 12V16Ah/5h                         |

ポンプ性能曲線

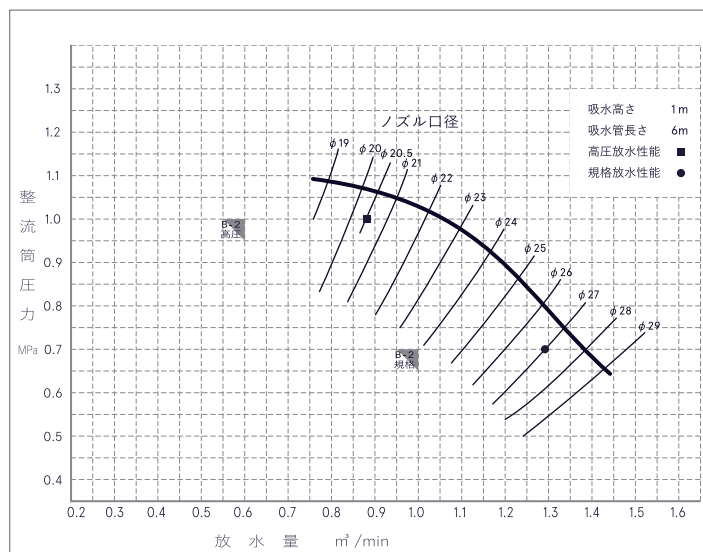

外観図

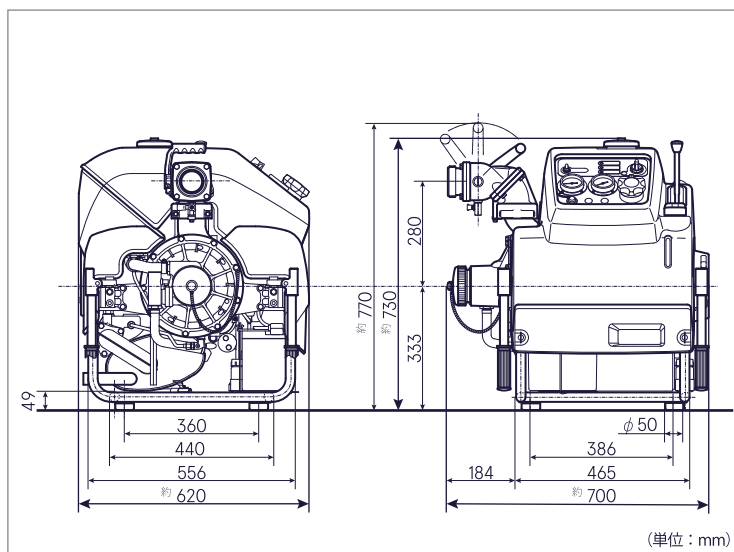

### 可搬消防ポンプの維持管理について

- 可搬消防ポンプは万一の火災(災害)に備え、定期的な点検、整備が必要です。
- 機能を確実に発揮する推奨使用期間は10年が目安です。
- 整備資格者による 定期点検整備は 6ヶ月毎 に実施して下さい。
- 整備については、可搬消防ポンプ等整備資格者が実施する事をお奨め致します。  
(補修用部品の供給につきましては現在生産打ち切り後10年とさせて頂いております)



- ・製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
- ・また、製品のコーションラベルの表記内容も ご確認 下さい。
- ・安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。

- 掲載の写真には、一部オプションを含んでいます。
- 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
- 仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。



トーハツ株式会社 防災営業部 [www.tohatsu.com](http://www.tohatsu.com)  
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4  
TEL 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951



トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ