

B-3級

総務省消防庁 防災基盤整備事業適合品
緊急防災・減災事業費対象品
日本消防検定協会受託評価品

VC42A VC42AS



シンプルな構造で
使い勝手がよくハイパワー



VC42AS B-3 級



冷却水還流装置により排水で足元が汚れることなく利用できます。
VC42A(S)はVC62B(S)をベースに放水量を抑えた手動吸水専用モデルです。
ハイパワーでありながら扱いやすく、コストパフォーマンスに優れるため、
消防団はもちろん事業所の自衛消防組織用として最適です。

乾燥質量

85kg

VC42A 78kg


真空性能

9m


VC42A 〈VC42AS〉

エンジン	級 別	B-3 級 (届出番号 P105C002)
	形 式	横型 2 気筒 水冷 2 ストロークガソリン (冷却水還流式)
	内径 x 行程	76mm x 68mm
	総排気量	617mL
	検定出力	30kW
	燃料タンク容量・燃料消費量	約 18 L・約 9 L/h (規格放水時)
	オイルタンク容量	約 1.6 L
ポンプ	始動方式	セルスタータ式 〈リコイルスタータ式〉
	口 径	吸水側 消防用ネジ式結合金具 (呼び 75)
		吐出側 消防用ネジ式結合金具 (呼び 65)
	ノズル口径	規 格 28mm
		高 圧 22mm
	ポンプ回転速度	規 格 4,000r/min
		高 圧 4,350r/min
	水量/圧力	規 格 1.22 m ³ /min, 0.55MPa
		高 圧 0.91 m ³ /min, 0.80MPa
	真空性能	約 9m
寸法 (全長 x 全幅 x 全高)		約 700 mm x 約 620 mm x 約 730 mm
乾燥質量		約 78 k g 〈約 85 k g〉
バッテリー容量		〈12V16Ah/5h〉

ポンプ性能曲線

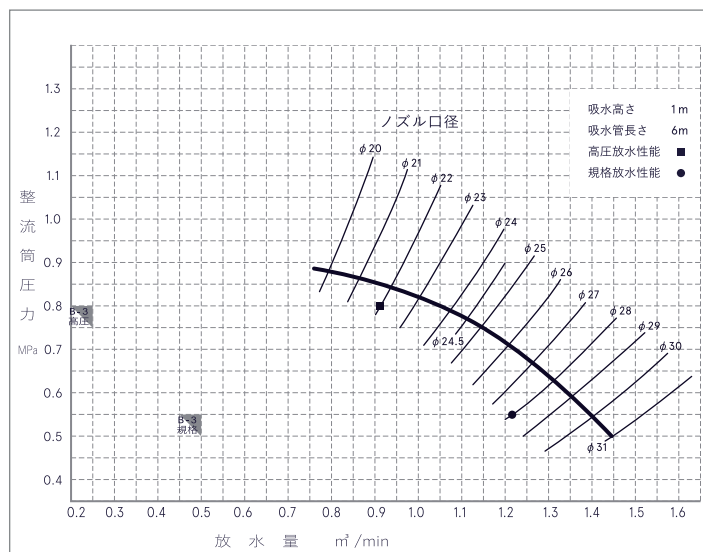

外観図

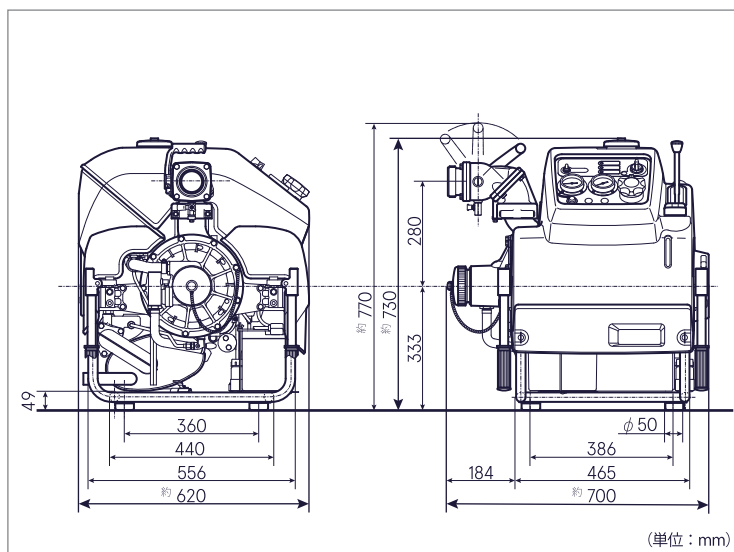

可搬消防ポンプの維持管理について

- 可搬消防ポンプは万一の火災(災害)に備え、定期的な点検、整備が必要です。
- 機能を確実に発揮する推奨使用期間は10年が目安です。
- 整備資格者による 定期点検整備は 6ヶ月毎 に実施して下さい。
- 整備については、可搬消防ポンプ等整備資格者が実施する事をお奨め致します。
(補修用品の供給につきましては現在生産打ち切り後10年とさせて頂いております)



- ・製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
- ・また、製品のコーションラベルの表記内容も ご確認 下さい。
- ・安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。

- 掲載の写真には、一部オプションを含んでいます。
- 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
- 仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。



トーハツ株式会社 防災営業部 www.tohatsu.com
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4
TEL 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951



トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ